


| 番号 | 名称 | 材質 | 個数 | 備考 | 番号 | 名称 | 材質 | 個数 | 備考 |
|----|--------|-------|----|---------|--|---------|--------|----|------------|
| 1 | ノズル | C3604 | 1 | 25A | 6 | 圧力計 | — | 1 | 2.5MPa φ75 |
| 2 | ボールバルブ | C3771 | 1 | 25A | 7 | アングル弁 | C3771 | 1 | 10A |
| 3 | 六角ニップル | FCMB | 2 | 25A | 8 | スリース弁※1 | CAC911 | 1 | 25A |
| 4 | 違径チーズ | FCMB | 1 | 25A×10A | ※1 製造社名:株式会社キッツ 鉛レス青銅ねじ込み形内ねじ仕切弁 HN-25型(日本水道協会認証品) | | | | |
| 5 | ニップル | SGP | 1 | 10A×75 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

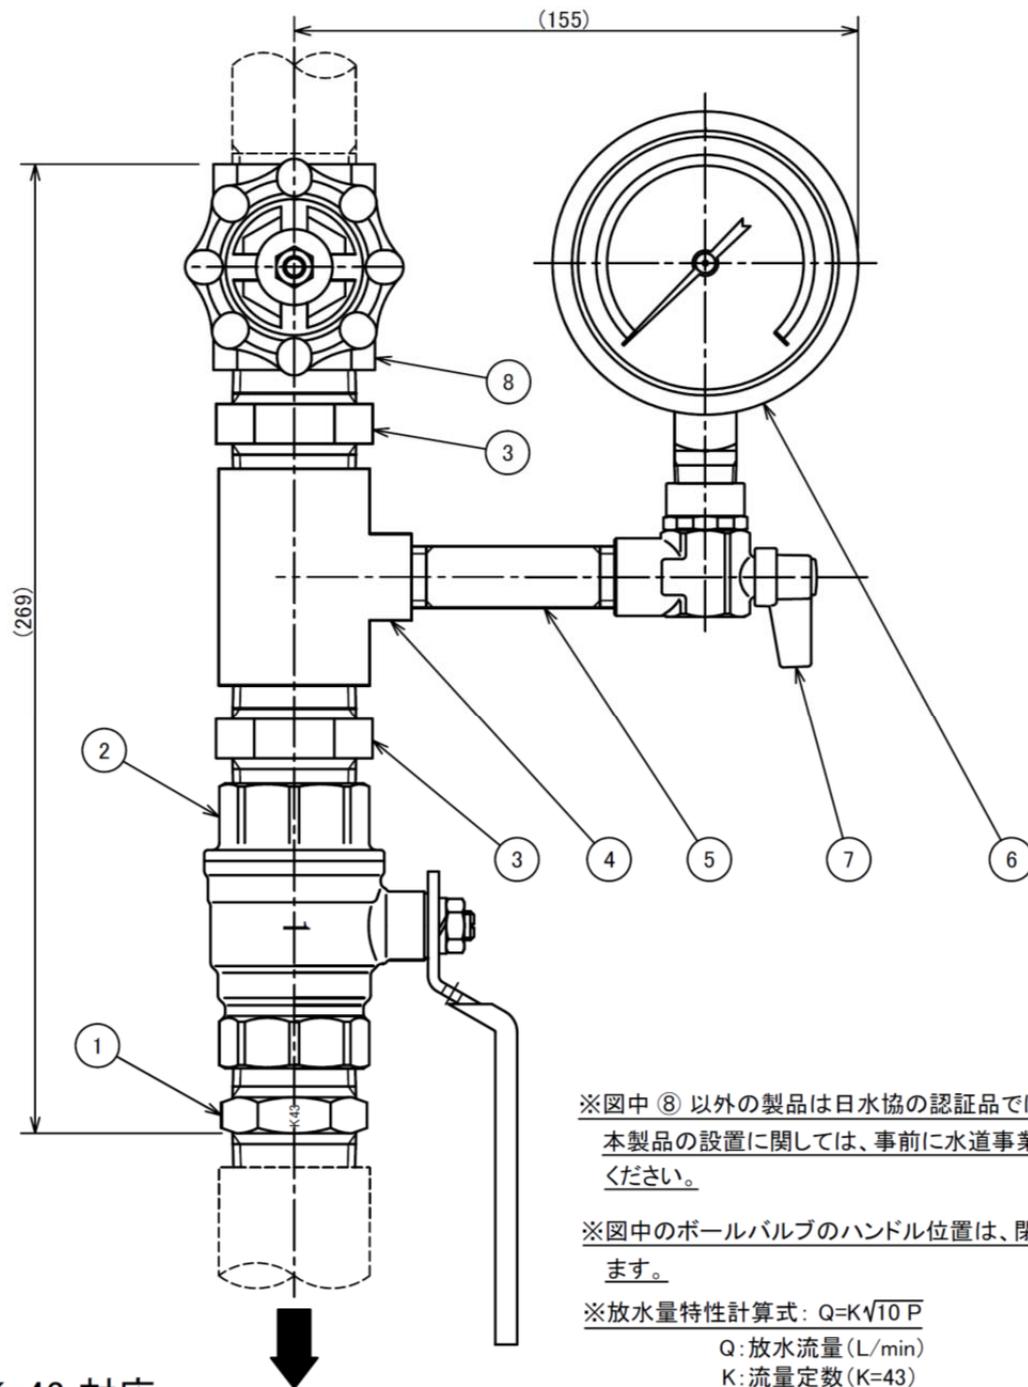

K=43 対応

※図中 ⑧ 以外の製品は日水協の認証品ではありません。
 本製品の設置に関しては、事前に水道事業者様へご相談
 ください。

※図中のボールバルブのハンドル位置は、閉止状態を示し
 ます。

※放水特性計算式: $Q=K\sqrt{10P}$

Q: 放水流量 (L/min)

K: 流量定数 (K=43)

P: 放水圧力 (MPa)

| | | | |
|------------|---------------|------|----------|
| 名称 | 型式記号 | 尺度 | 作成年月日 |
| 試験弁 SR43V | SR43V | Free | 16/06/03 |
| 越沢設備工業株式会社 | 文書番号 | 改版 | |
| | K-02806K4325V | | |